

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie
 Naam eigenaar
 Adres eigenaar
 Type object eengezinswoning
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek controlebezoek



Het onderzoek is verricht op 23/02/2021 volgens hoofdstuk / afdeling 6.5 [van Boek 1](#) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatiegegevens

Spanning (V)	2 x 230 (2f)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
\varnothing voedingsleiding (mm ²)	6	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	8

Metingen

Ra / Zs (Ω)	22 /	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. Nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / golen etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

Zie schema's voor de omschrijving.
 De nieuwe voedingskabel is nog rechtstreeks in de tellerkast aan te sluiten door de maatschappij.

Besluit

De installatie is conform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
 Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd volgens hoofdstuk 6.5 van boek 1 uiterlijk 23-2-2046 alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 2/4/2021

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter

Handtekening:



De volgende controles werden verricht:


- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen, indien van toepassing zie opmerkingen en inbreuken;
- de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden, ...;
- de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting, indien van toepassing;
- de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
- de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

Raadgevingen

- de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Elektrisch bord - overzicht


A	Verlichting: Living, Eetplaats, Keuken, Trappenhal, Slaapkamer 1
B	Verlichting: Slaapkamer 2
C	Verlichting/Stopcontacten: Kelder, Inkomhal
D	Stopcontact: Keuken
E	Stopcontacten: Keuken, Buiten
F	Verlichting/Stopcontacten: Badkamer, Berging, Buiten
G	Voeding: Zolder
H	Stopcontacten: Living, Eetplaats, Slaapkamer 1

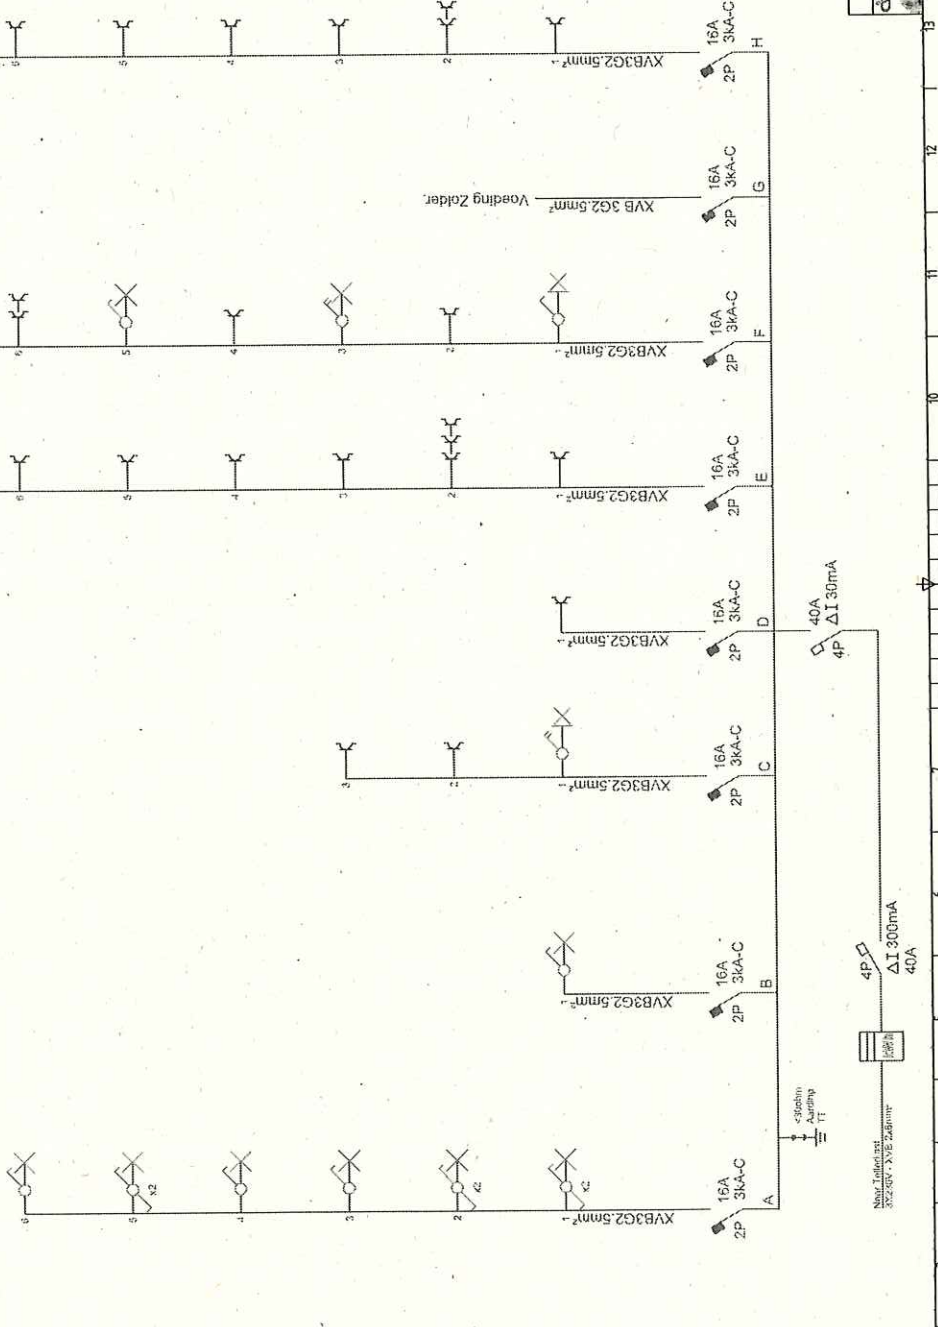

23/10/2020
Bart Depotter
 KEURTECH vzw
 info@keurtech.be

Kattestraat 8
 9500 Geraardsbergen

BUREAU KEURTECH vzw Kerkwillems 6 9500 Geraardsbergen 0477 744200	Kattestraat 8	
	Vrijw. No. 1 Vrijw. No. 2	Vrijw. No. 3 Vrijw. No. 4
Eindschetsena Datum: 11/11/21 Schaal: 1:1	Vrijw. No. 5 Vrijw. No. 6	Vrijw. No. 7 Vrijw. No. 8

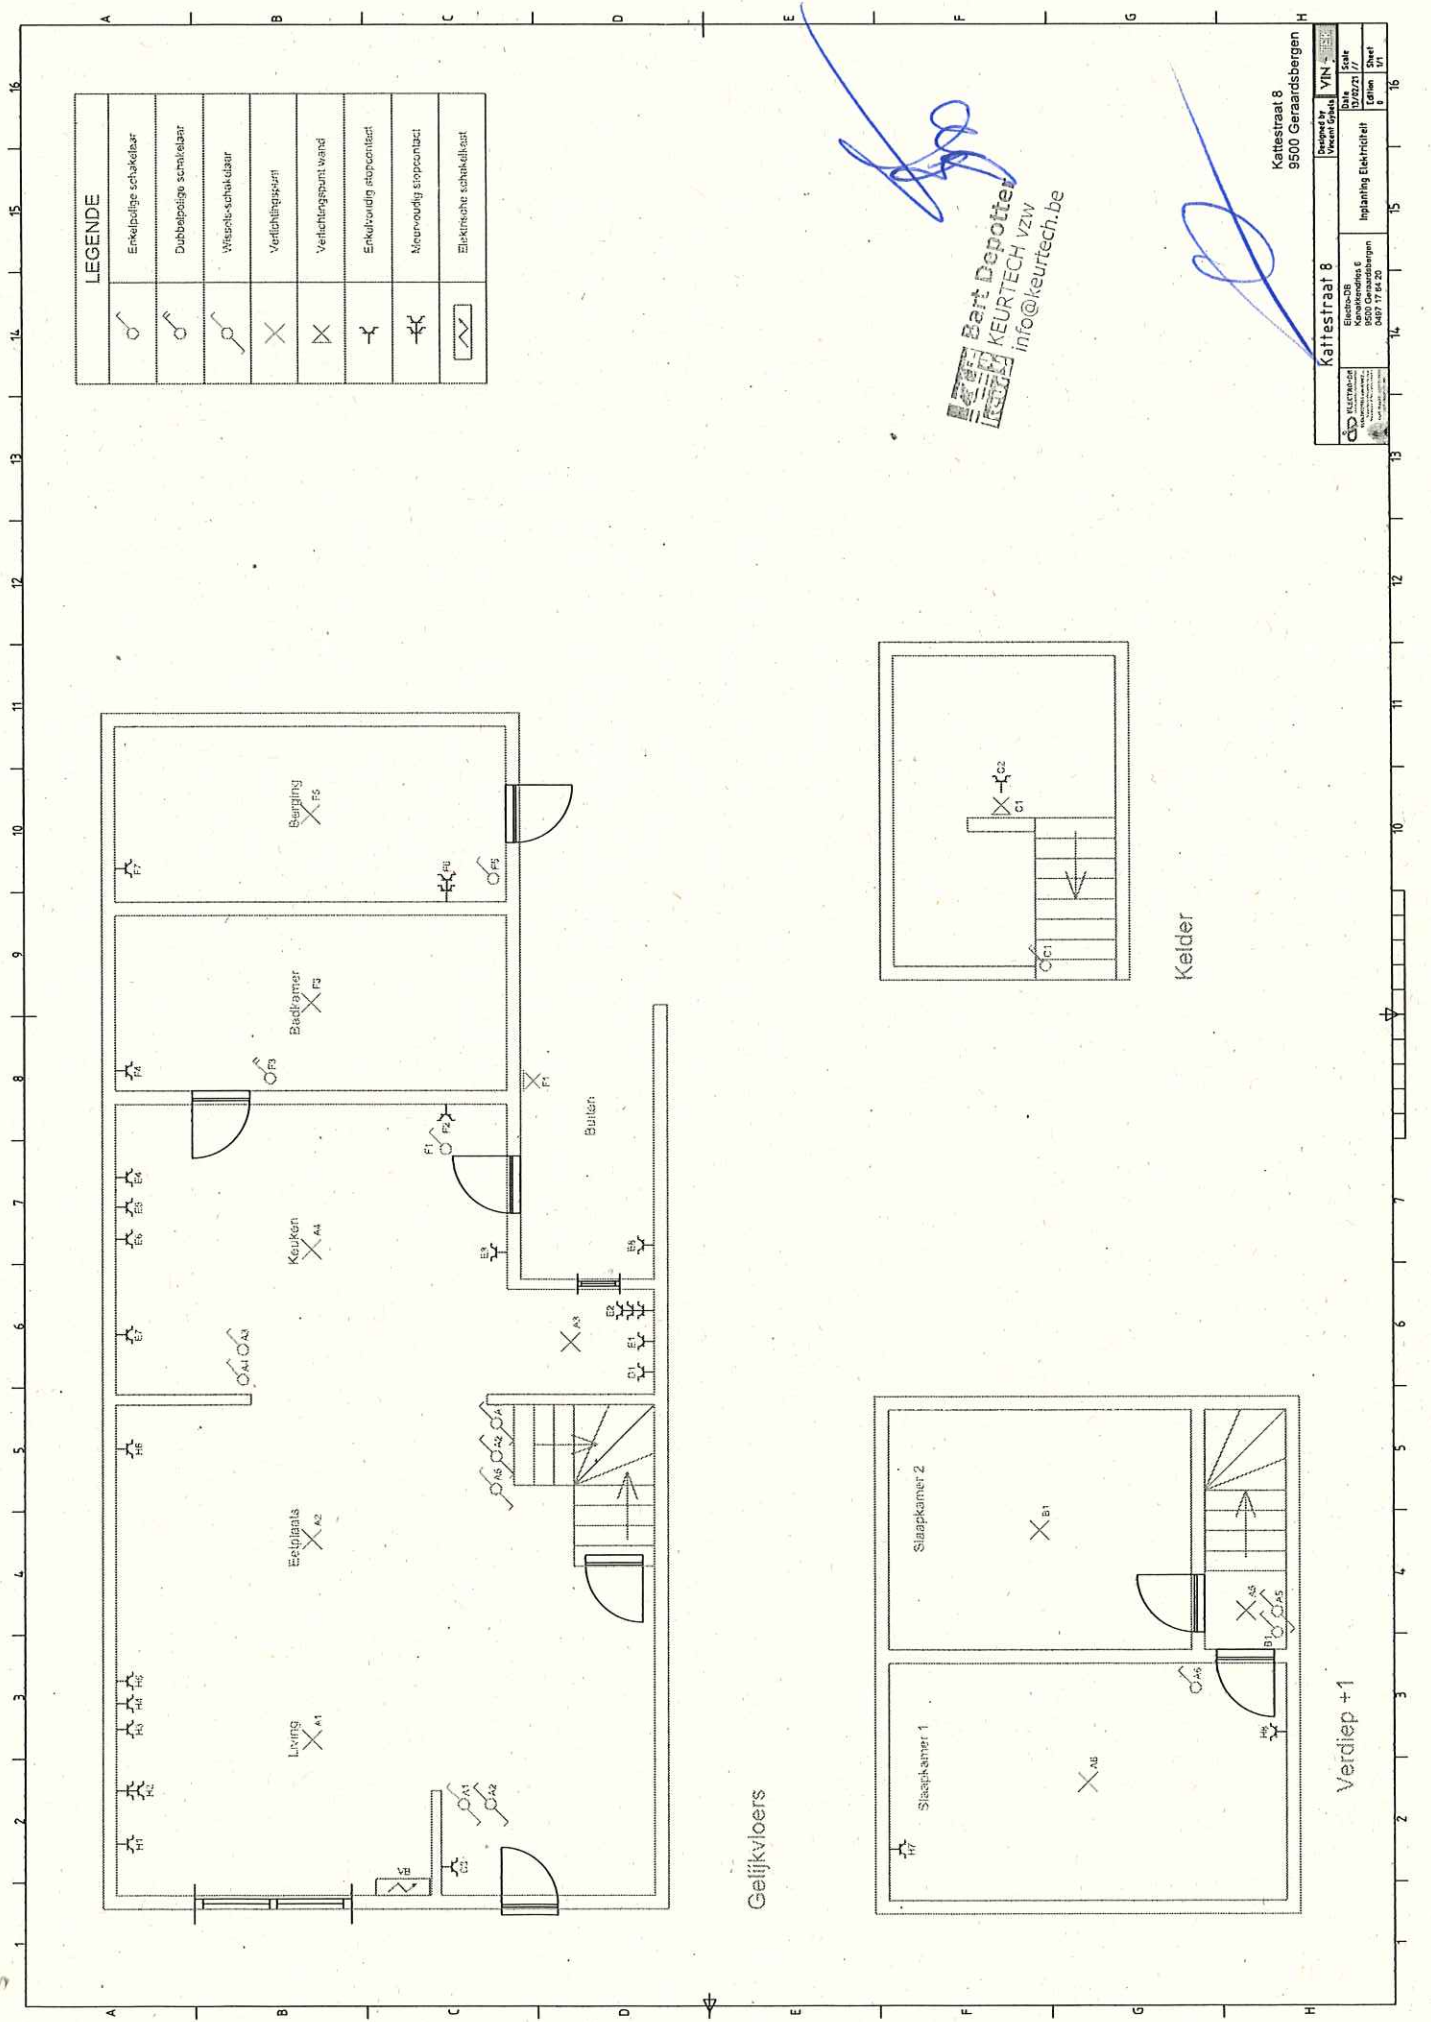


LEGENDE

	Enkeelpolige schakelaar
	Dubbelpolige schakelaar
	Waterschakelaar
	Verlichtingspunt
	Verlichtingspunt wand
	Enkelvoudig stopcontact
	Meervoudig stopcontact
	Elektrische schakelkast


Bart Depotter
 KEURTECH VZW
 info@keurtech.be

Kattestraat 8
 9500 Geraardsbergen

 Vlaamse Regio VITO	Elektriciteit Kennedylaan 6 3000 Leuven 047 17 84 20	Vlaamse Regio VITO	Datum 17/07/17
	Inplanting Elektriciteit Getekend door Bart Depotter	Plaats Kattestraat 8 9500 Geraardsbergen	Datum 17/07/17

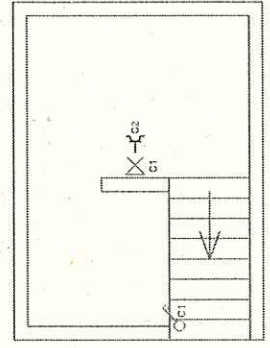

Keider

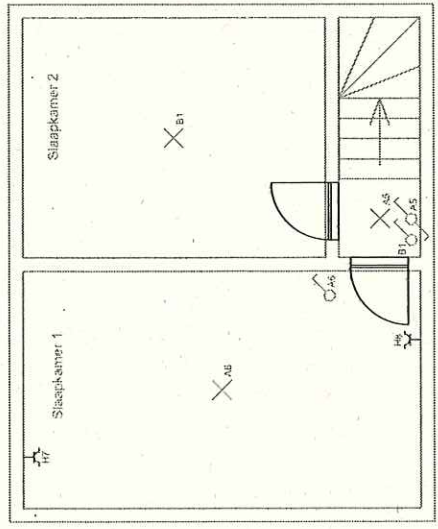

Verdiep +1

Gelijkvloers